

010101850522550 008

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

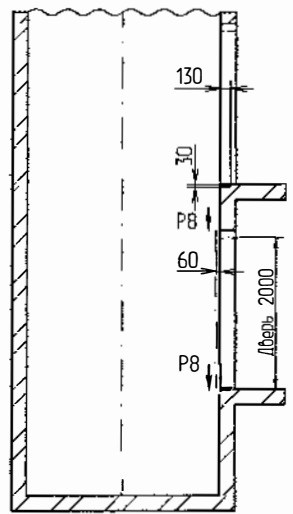
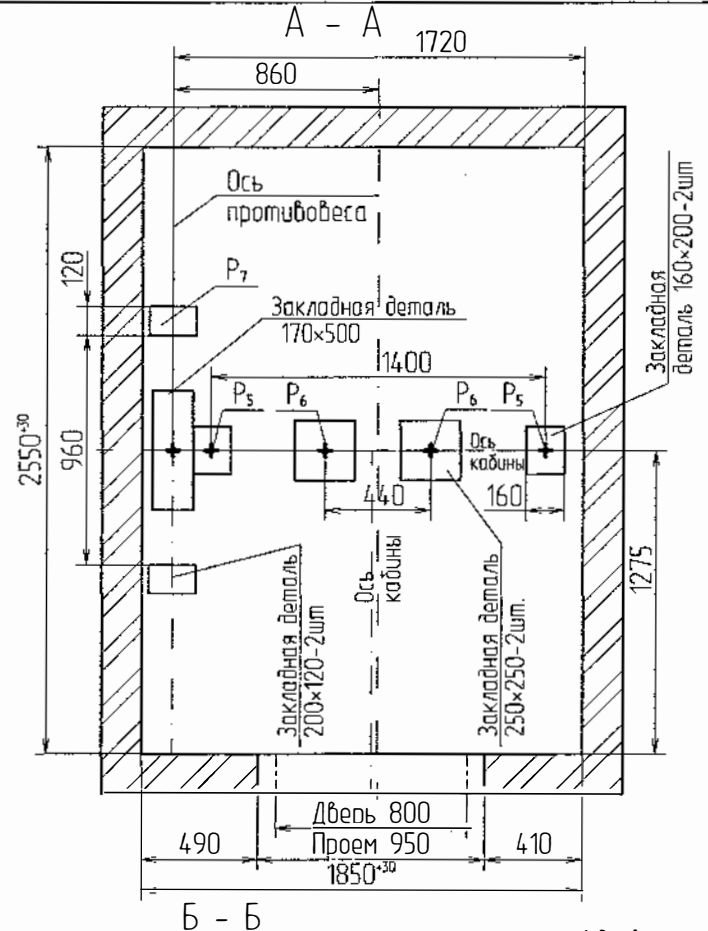
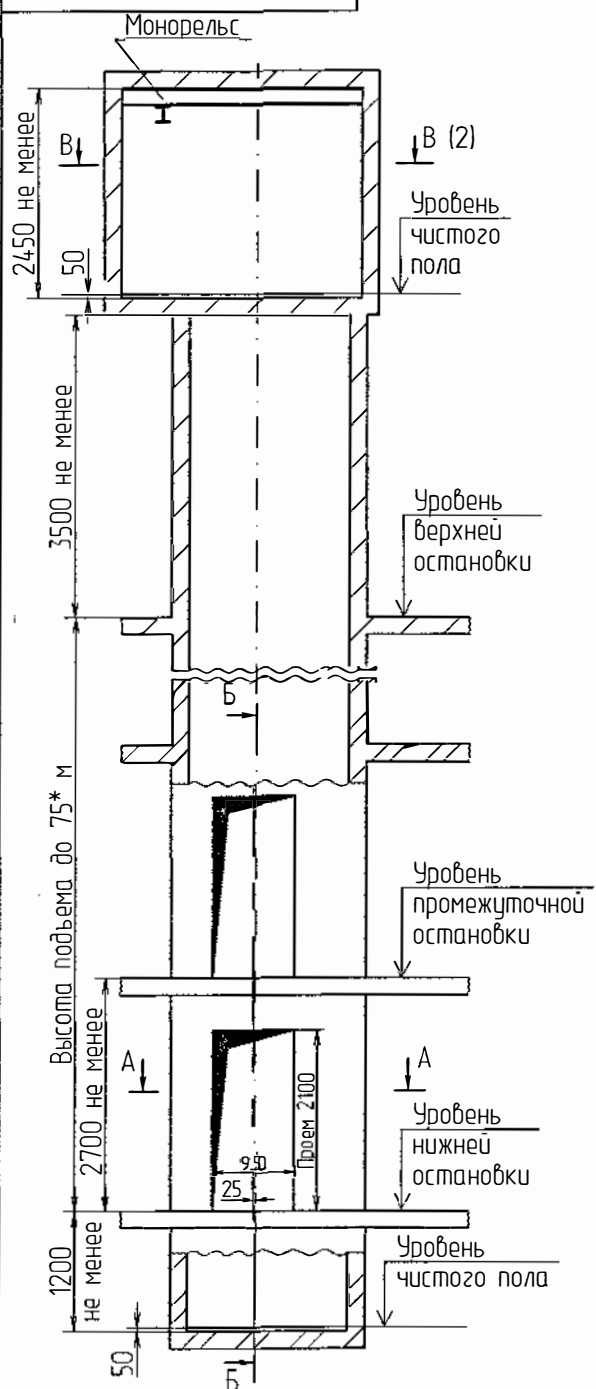


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P ₁	6500	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки
P ₂	14000		
P ₃	12500		
P ₄	6000		
P ₅	11500		
P ₆	27000		
P ₇	13500		
P ₁ ¹	6500	На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P ₂	5000		
P ₃	1400		
P ₄	2000		
P ₅	38000		
P ₆	47000		
P ₇	74000		
P ₈	1200	На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P ₁₁	5000Н/м ²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки
P ₁₁	17500	Подвеска тяговых канатов	Постоянные нагрузки
P ₁₂	13500		
P ₁ ¹	30000		
P ₂ ¹	33500		
P ₂ ¹	33500		

- В районах с сейсмичностью до 7 баллов при высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 3000мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм. В районах с сейсмичностью от 7 до 9 баллов шаг крепления направляющих должен быть не более 1500мм
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- Лифты комплектуются врезной или накладной периферийной аппаратурой. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели. Приборы для накладной аппаратуры аналогично врезной, сквозные отверстия для установки $\Phi 25$ мм.
- Допускается осуществлять крепление кронштейнов направляющих и дверей шахты распорными анкерами согласно материалу шахты и указанным нагрузкам по технологии завода-изготовителя анкеров. Толщина и материал стоек шахты должны обеспечивать восприятие указанных нагрузок.
- *Рекомендуемые размеры.


Изм/Лист № док.им		Подп.	Дата	Лифт пассажирский Q=1000кг, V=1.0м/с	Лист	Масса	Масштаб
Разраб. Ермошин		СРБ			1		4
Пробв. Степанькова				купе 100x2100x2100	000 "СП8/ЛЗ"		
Т контр				Копировал			
И контр				Формат А3			
Утвб. Изнатов		21					

СП8/ЛЗ MR-31010, 1850x2550, 800 ЦО

Копировал

Формат А3

Развертка типового этажа

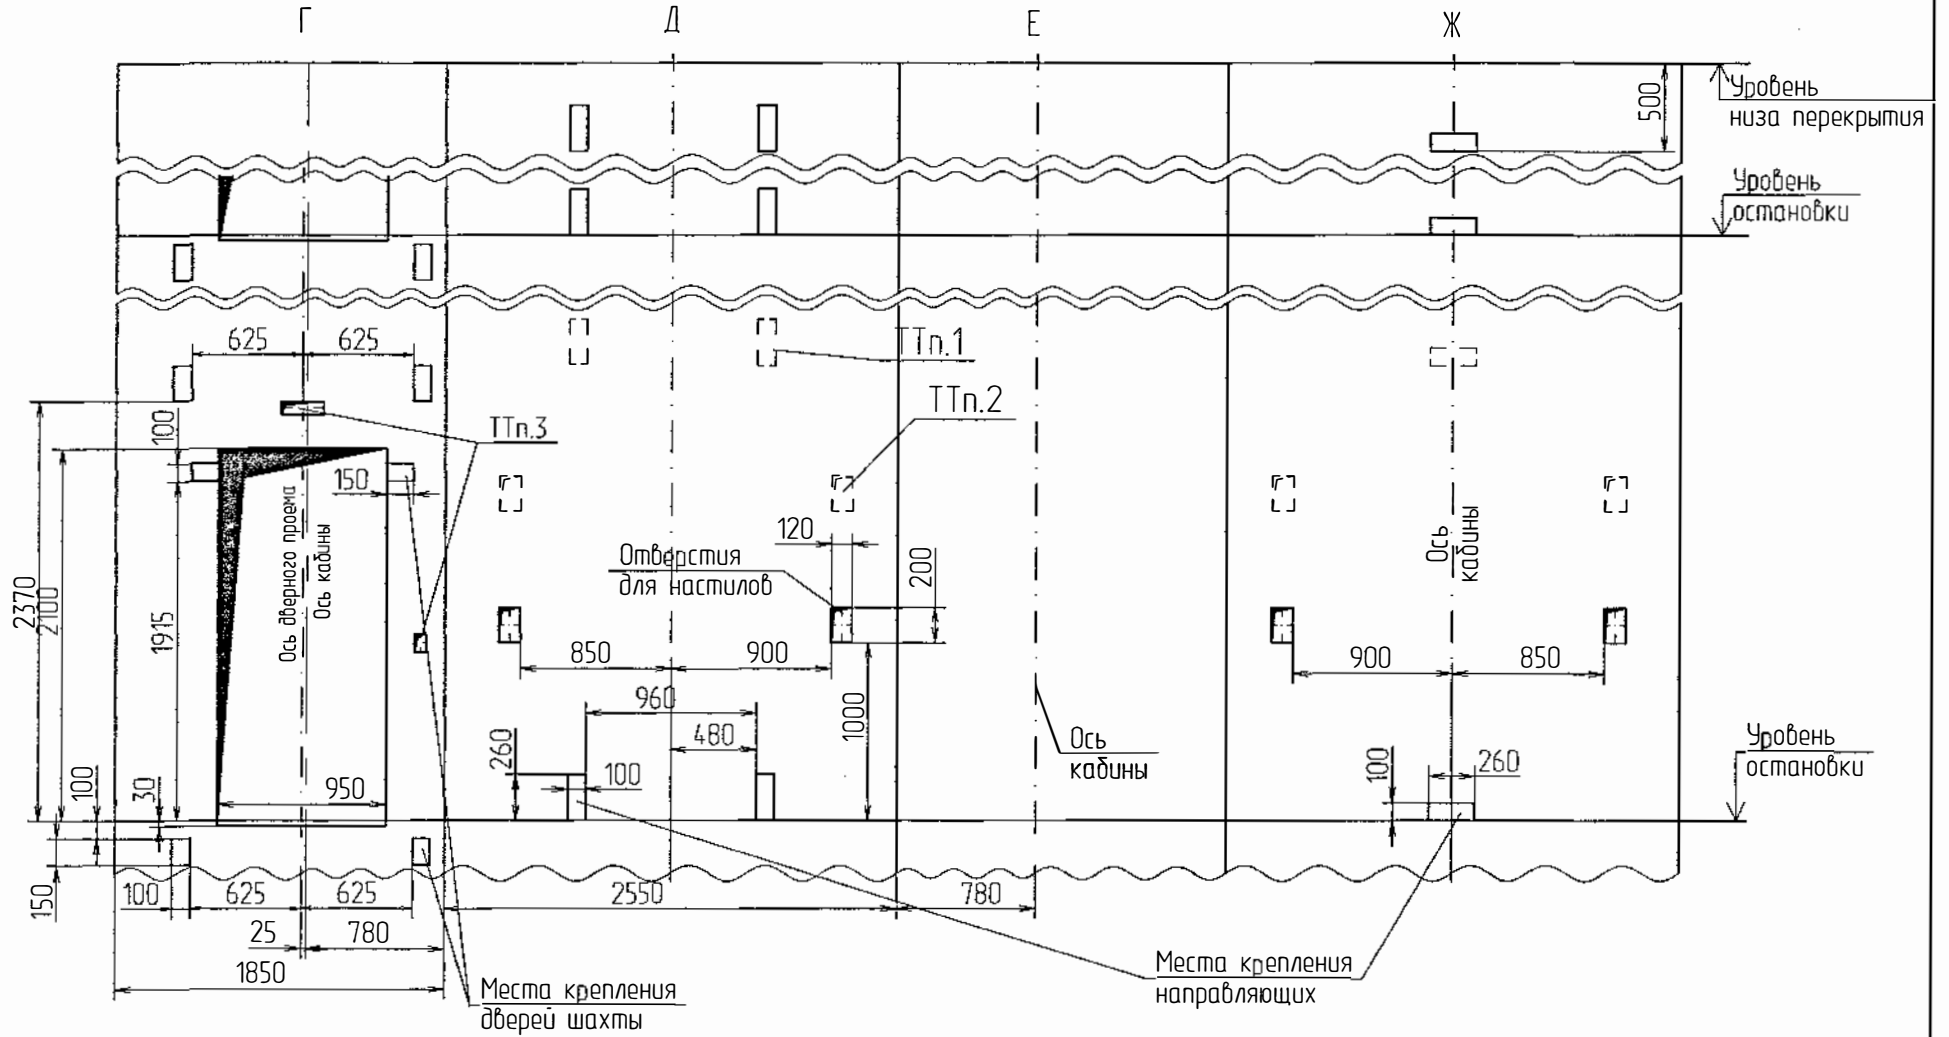

И№.N подл.	Взам.инф.№	И№.N д.ф.дл.	Подп. и дата

Изм./Лист	N докум	Подп.	Дата	СП8/13 MR-31010, 1850x2550, 800 ЦО	Лист
					3